

SCHEMA MONTAGGIO

PARETE RIGIDA IN MURATURA ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE COMBUSTIBILE

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FS**: collare costituito da un guscio aperto in acciaio zincato riempito da strisce di materiale termo espandibile resistente al fuoco a base grafitica.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Montare il collare **KM-FS** sulla tubazione combustibile, chiudere le linguette di fissaggio e fissare il collare alla parete con elementi metallici.

Eeguire la stessa operazione su entrambe i lati della parete.


CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

Istituto Giordano 270639/3211 FR, posizione A;
LAPI 14, posizione 1, 2, 4, 6, 7, 19.

PM-001



SCHEMA MONTAGGIO

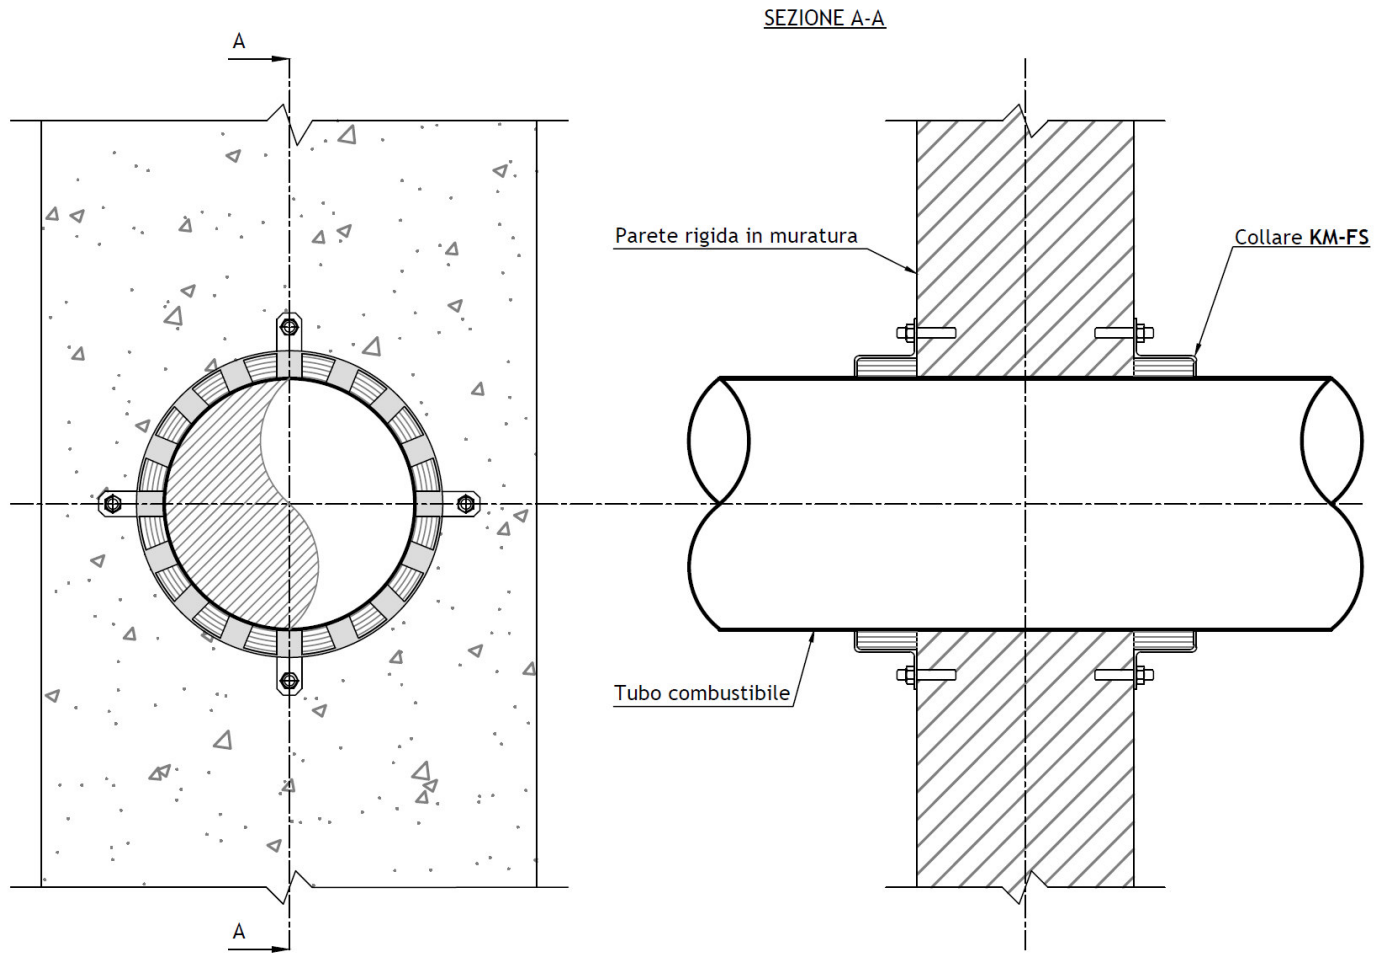

PM-001

NORMATIVA: UNI EN 1366-3

CERTIFICATO: I.G. 270639/3211 FR - LAPI 14

POSIZIONE NEL CERTIFICATO: I.G.-pos. A; LAPI 14-pos. 1,2,4,6,7,19



PRODOTTI: KM-FS

SCALA: fuori scala

DATA: 07/09/2016

REVISIONE: 01