

SOLAIO

ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE COMBUSTIBILE

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FS**: collare costituito da un guscio aperto in acciaio zincato riempito da strisce di materiale termo espandibile resistente al fuoco a base grafitica.
- **KM-FF 108**: materiale comprimibile di tipo intumescente a base grafitica.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Tagliare la guarnizione **KM-FF 108** in strisce, inserire la guarnizione all'interno del foro sigillando completamente lo spazio tra tubazione e solaio. Montare il collare **KM-FS** sulla tubazione combustibile, chiudere le linguette di fissaggio e fissare il collare alla parete con elementi metallici.


CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

Istituto Giordano 285886/3337 FR, posizione A, H, N, R.


SL-001



SCHEMA MONTAGGIO

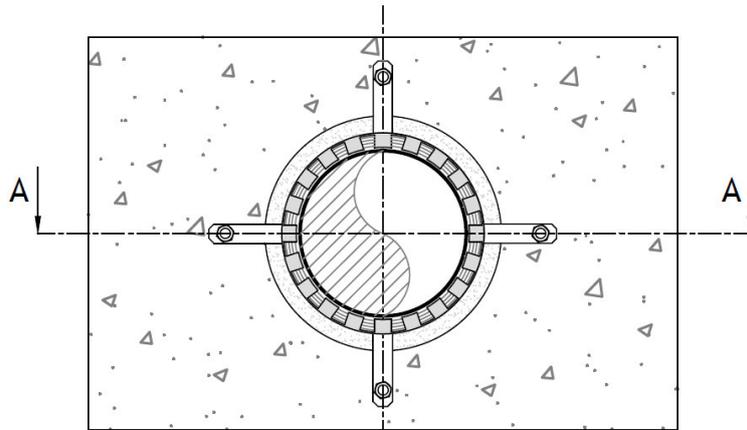

SEZIONE A-A

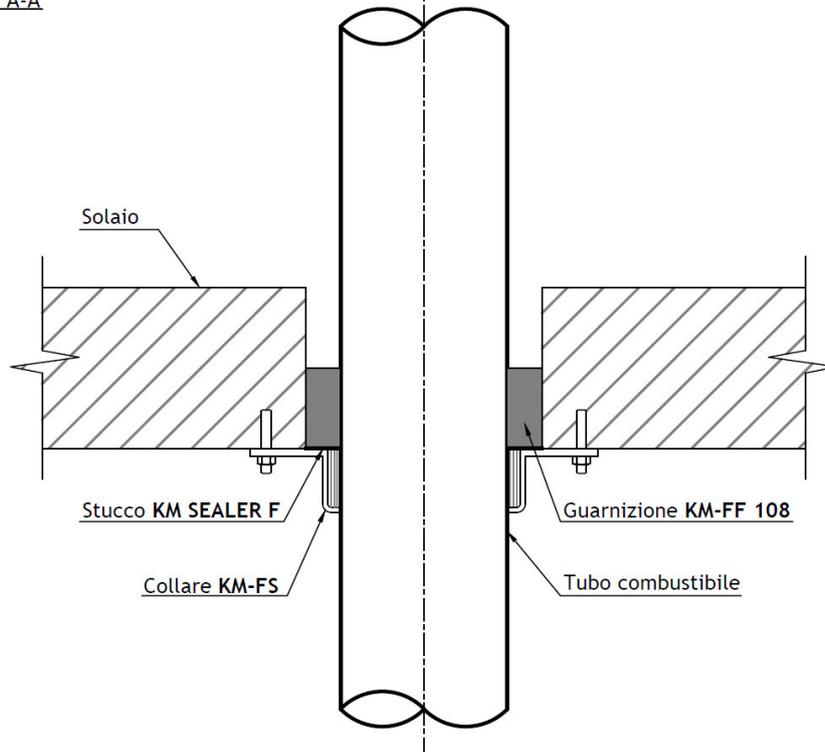

| | | |
|--|--|---|
| <i>SL-001</i> | <i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i> | <i>CERTIFICATO: I.G. 285886/3337 FR</i> |
| | <i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: A, H, N, R</i> | |
|  | <i>PRODOTTI: KM-FF 108, KM-FS, KM SEALER F</i> | |
| | <i>SCALA: fuori scala</i> | <i>DATA: 07/09/2016</i> |