

# SCHEMA MONTAGGIO

## SOLAIO ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE COMBUSTIBILE

### VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FSL**: banda a multistrati di tessuto in fibra di vetro, con feltro biosolubile ecologico, fra due strati di doppia guarnizione termo espandibile a base grafitica.

### MODALITÀ DI MONTAGGIO

Tagliare la banda **KM-FSL** in funzione dello sviluppo dell'impianto da proteggere. Fasciare la tubazione inserendo la benda all'interno del foro di attraversamento.


### CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

Istituto Giordano 285886/3337 FR, posizione B, Q.


SL-002



# SCHEMA MONTAGGIO

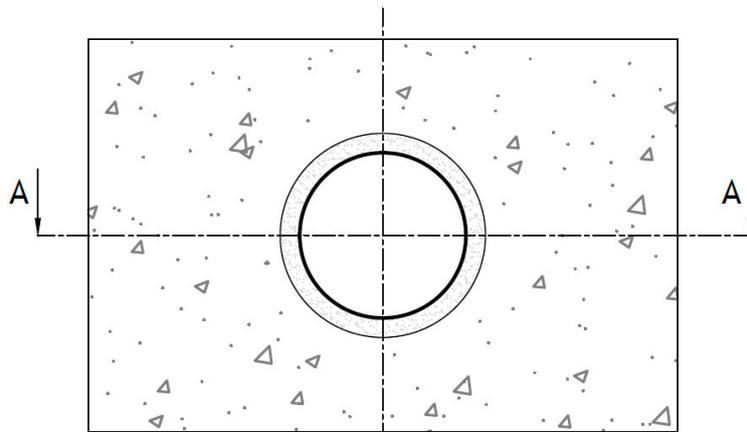

SEZIONE A-A

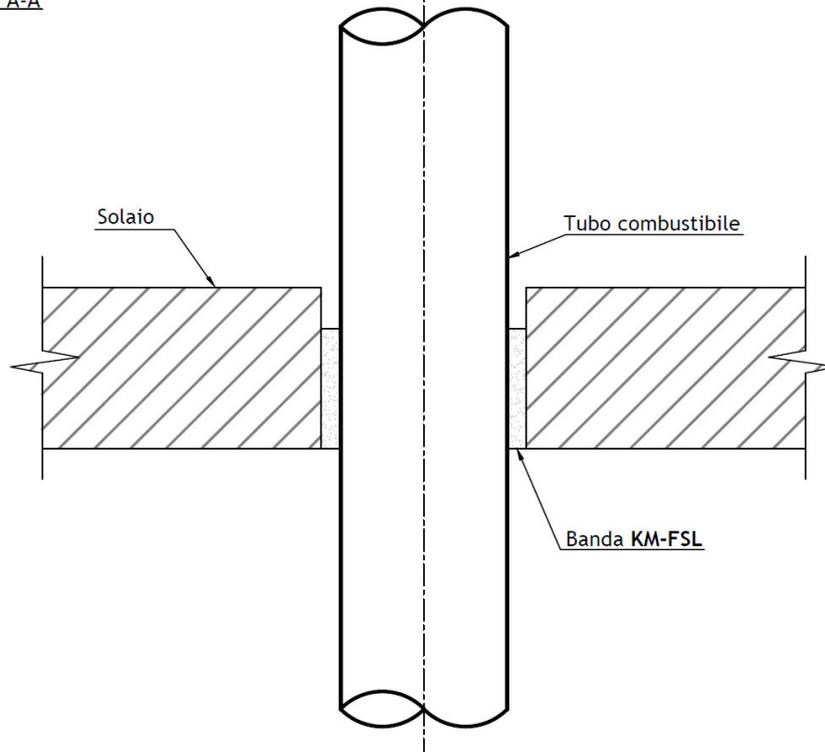

<i>SL-002</i>	<i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i>	<i>CERTIFICATO: I.G. 285886/3337 FR</i>	
	<i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: B, Q</i>		
	<i>PRODOTTI: KM-FSL</i>		
	<i>SCALA: fuori scala</i>	<i>DATA: 07/09/2016</i>	<i>REVISIONE: 01</i>