

SCHEMA MONTAGGIO

PARETE RIGIDA IN MURATURA ATTRAVERSAMENTO TUBI CORRUGATI

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FS**: collare costituito da un guscio aperto in acciaio zincato riempito da strisce di materiale termo espandibile resistente al fuoco a base grafitica.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Montare il collare **KM-FS** sui tubi corrugati, chiudere le linguette di fissaggio e fissare il collare alla parete con elementi metallici.

Eeguire la stessa operazione su entrambe i lati della parete.


CERTIFICATO DI RIFERIMENTO


Istituto Giordano 270639/3211 FR, posizione D.

PM-003



SCHEMA MONTAGGIO

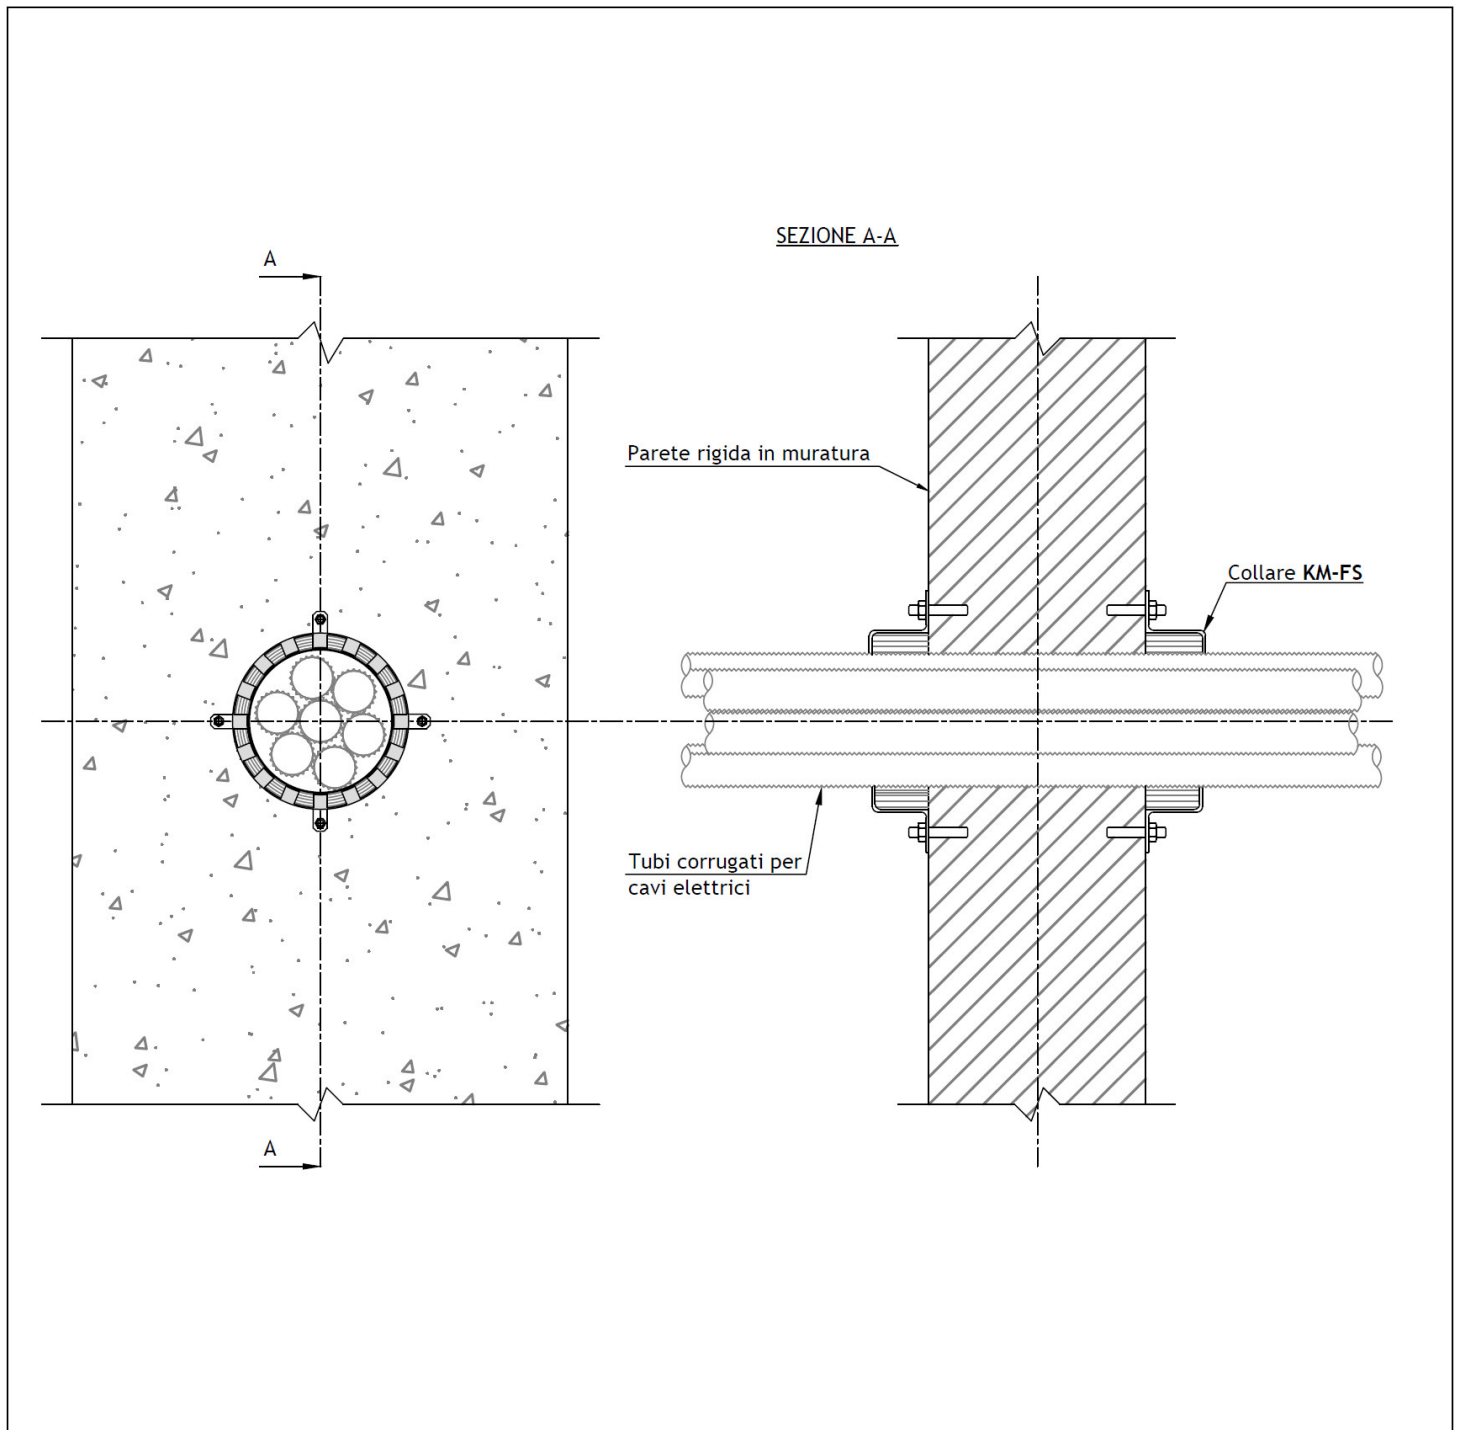

<i>PM-003</i>	<i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i>	<i>CERTIFICATO: I.G. 270639/3211 FR</i>	
	<i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: D</i>		
	<i>PRODOTTI: KM-FS</i>		
	<i>SCALA: fuori scala</i>	<i>DATA: 07/09/2016</i>	<i>REVISIONE: 01</i>