

# SCHEMA MONTAGGIO

## PARETE RIGIDA IN MURATURA GIUNTO STRUTTURALE

### VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FF108** materiale comprimibile di tipo intumescente a base grafitica.
- **KM SEALER F** sigillante intumescente monocomponente.

### MODALITA' DI MONTAGGIO

Inserire la guarnizione **KM-FF108** comprimendola all'interno dello spazio libero del giunto strutturale. Sigillare con lo stucco **KM SEALER F** la superficie della guarnizione e le fughe tra guarnizione e parete.

Per giunti strutturali fino a 30 mm.


### CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

Istituto Giordano 280628/3283 FR, posizione D.


PM-024




# SCHEMA MONTAGGIO

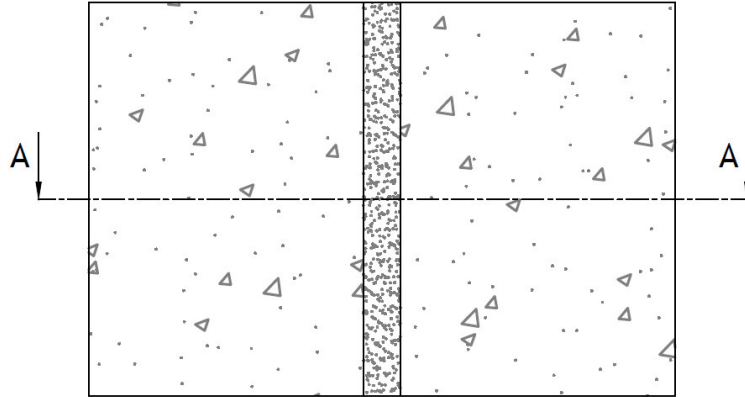

SEZIONE A-A

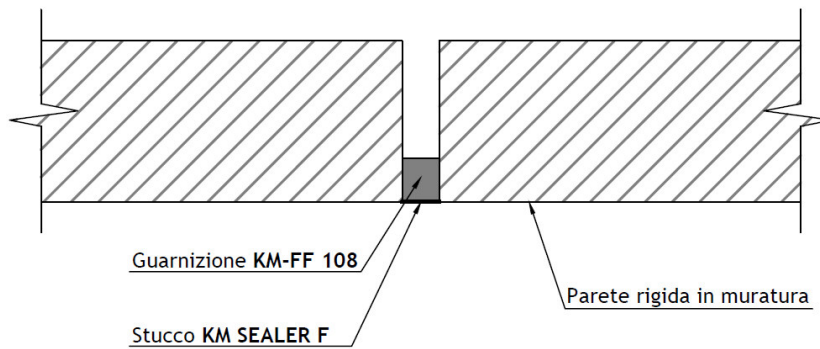

<i>PM-024</i>	<i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i>	<i>CERTIFICATO: I.G. 280628/3283 FR</i>	
	<i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: D</i>		
	<i>PRODOTTI: KM-FF 108, KM SEALER F</i>		
	<i>SCALA: fuori scala</i>	<i>DATA: 07/09/2016</i>	<i>REVISIONE: 01</i>